
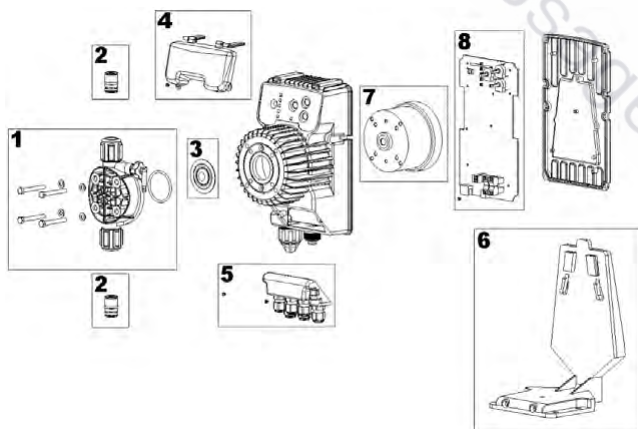


TEKNA TPG 500 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

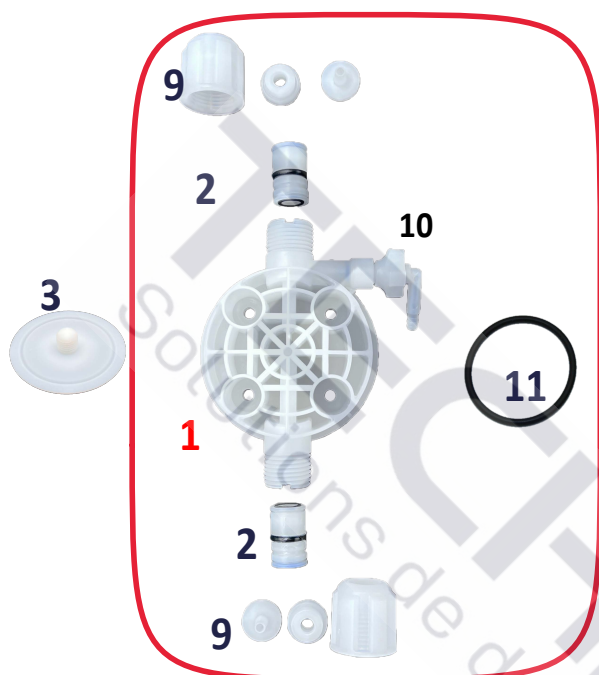

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106495 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99107223 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106497 - BORNIER DE CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107047 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106627- CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106499- KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107164 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107126 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER LEXAN TPG

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS



- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection



TEKNA TPG 500 - PVDF / CERAMIQUE / FPM

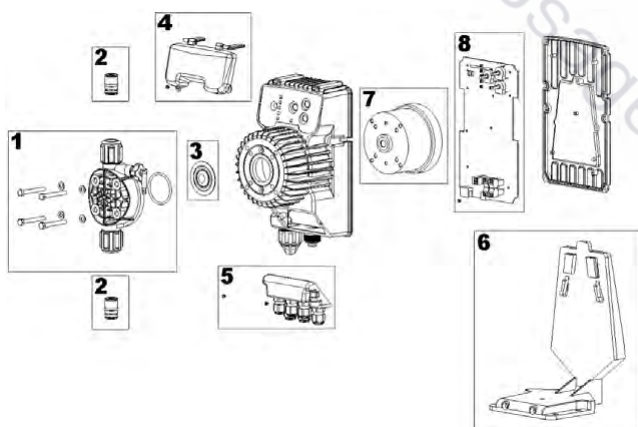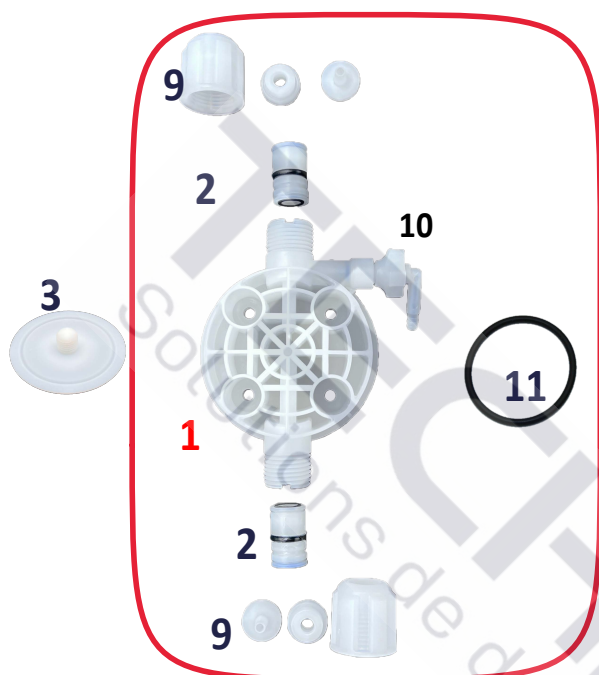

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106494 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070105 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99107223 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106497 - BORNIER DE CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107047 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106627- CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106499- KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106746 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107162 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107122 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER LEXAN TPG

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS



- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection



TEKNA TPG 600 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

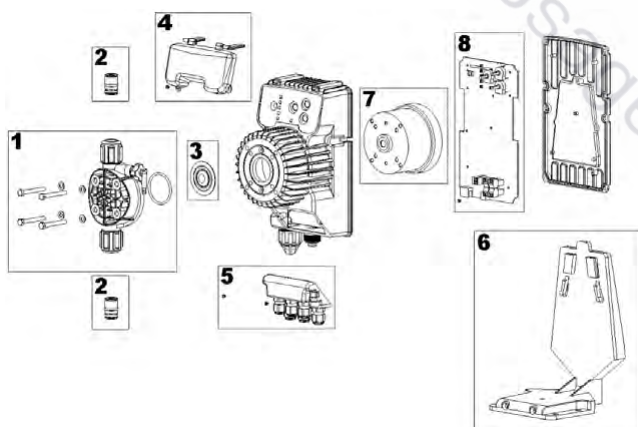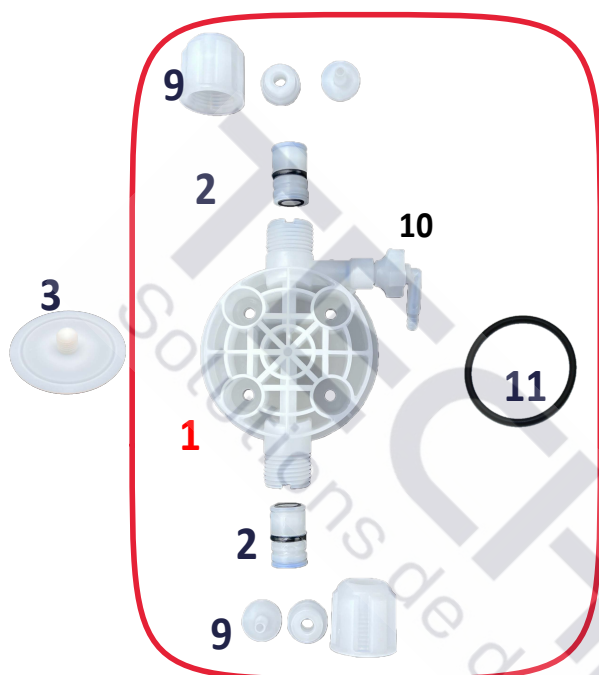

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106495 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106497 - BORNIER DE CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107045 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106531- CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106499- KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107164 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107126 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER LEXAN TPG





REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

TEKNA TPG 600 - PVDF / CERAMIQUE / FPM

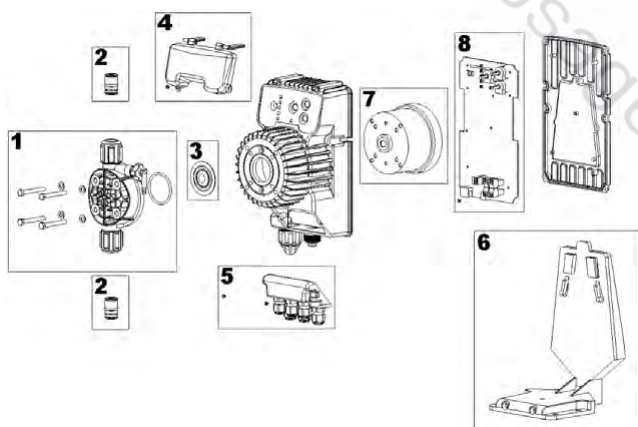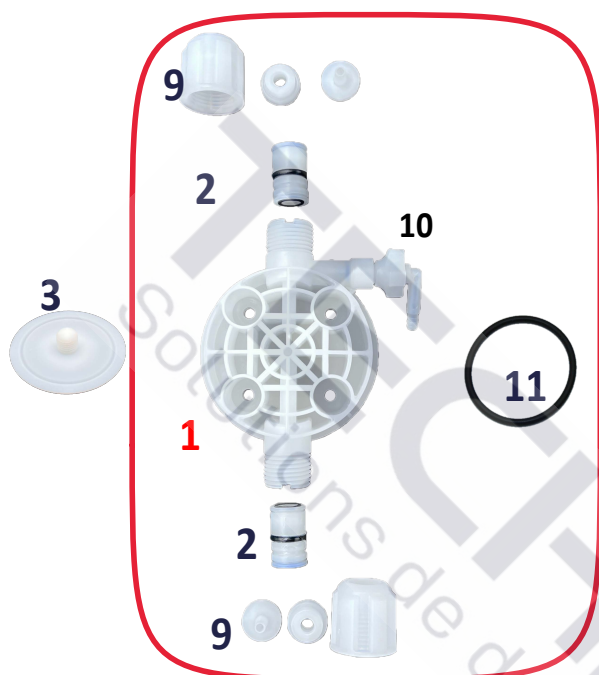

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106494 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070105 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975- MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106497 - BORNIER DE CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107045 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106531 CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106499- KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106746 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107162 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107122 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER LEXAN TPG



REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

TEKNA TPG 603 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

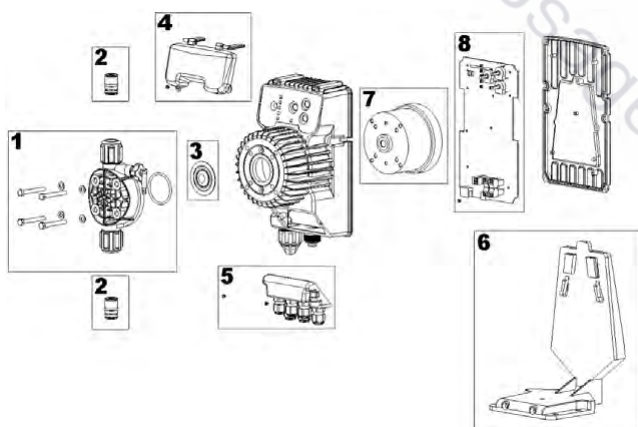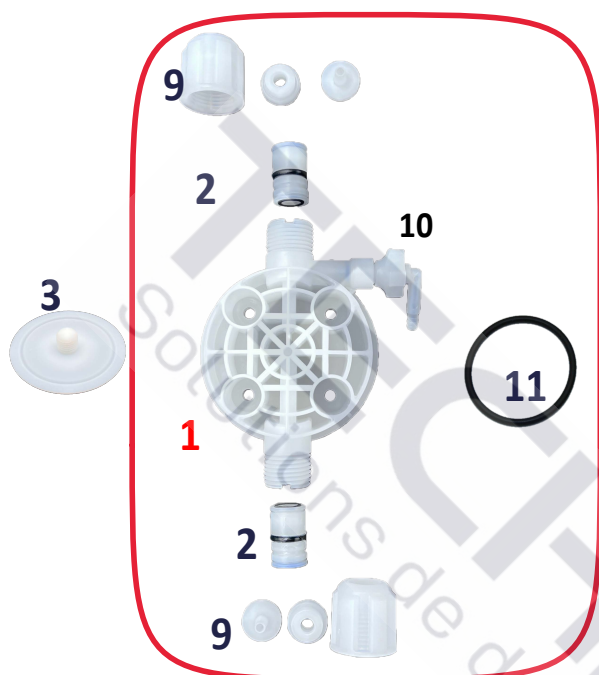

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106492 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106986 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - NEANT
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107046 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106532 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107165 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107126 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER TPG

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS



- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection



TEKNA TPG 603 - PVDF / CERAMIQUE / FKM-B

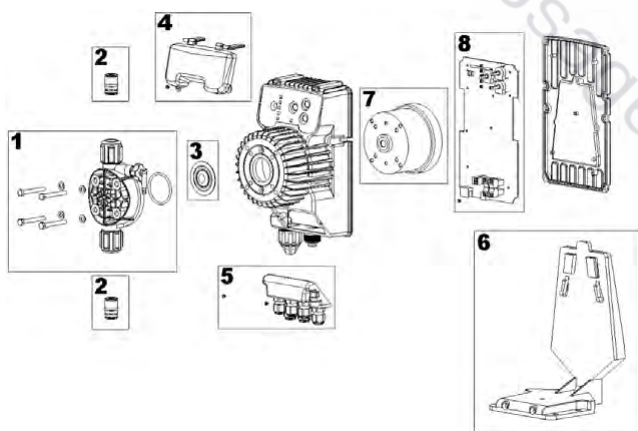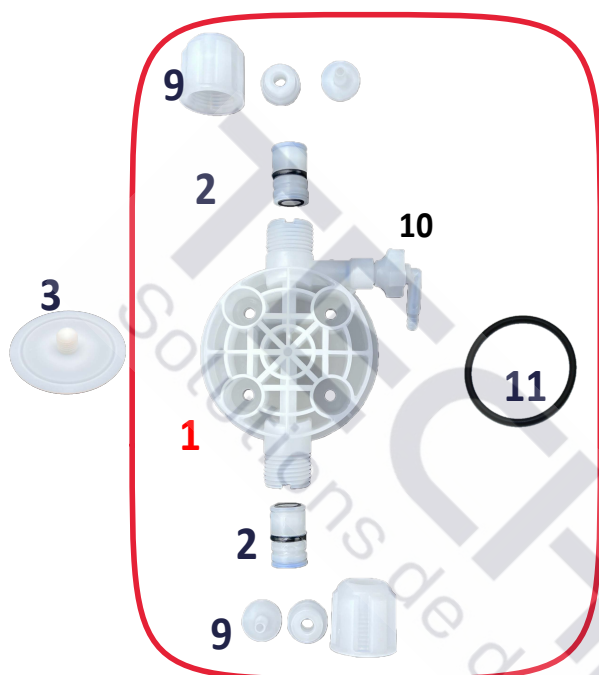

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106490 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070105 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975- MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - NEANT
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107046 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106532 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106746 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107163 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107122 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER TPG

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS



- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection



TEKNA TPG 800 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

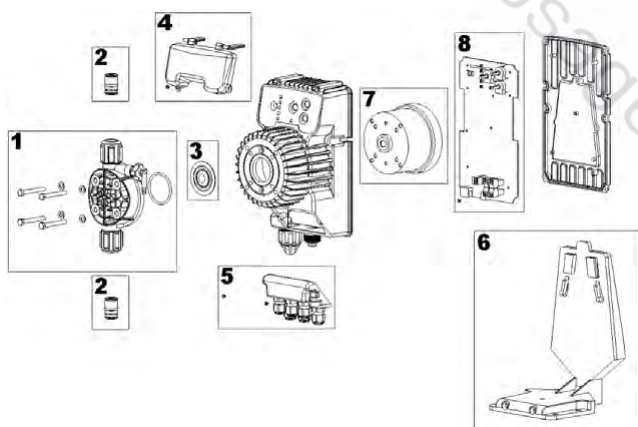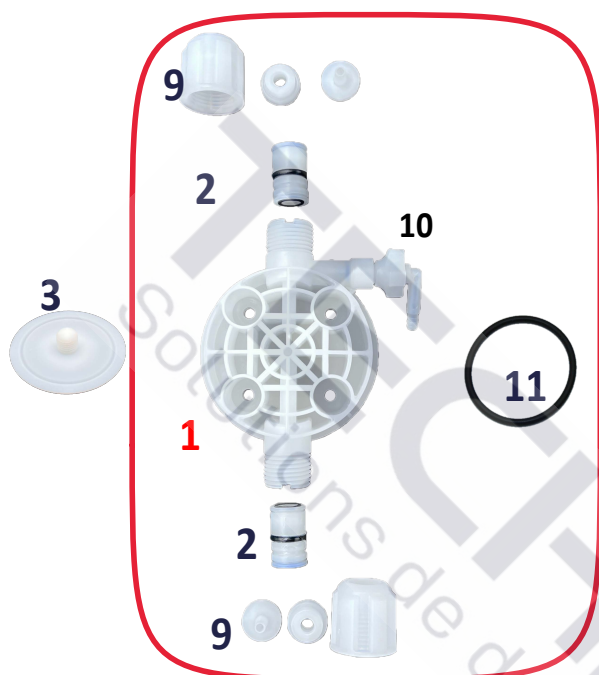

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures



PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106492 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106986 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - NEANT
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107045 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106533 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107165 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107126 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER TPG

TEKNA TPG 800 - PVDF / CERAMIQUE / FKM-B

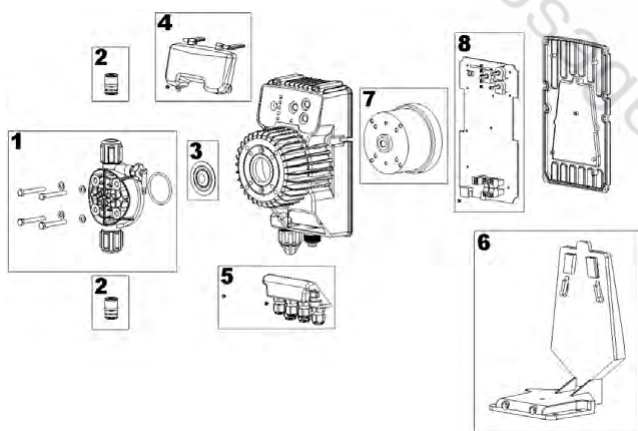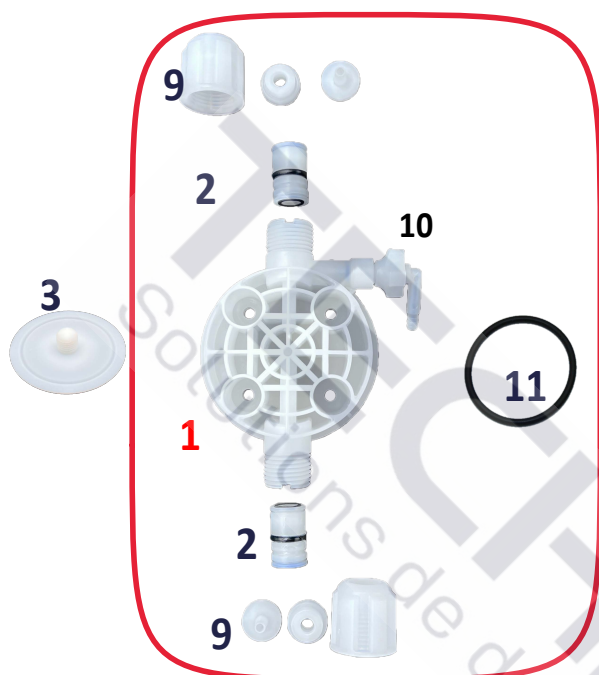

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106490 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070105 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - NEANT
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107045 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106533 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106746 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107163 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107122 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER TPG



REEMPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

TEKNA TPG 803 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

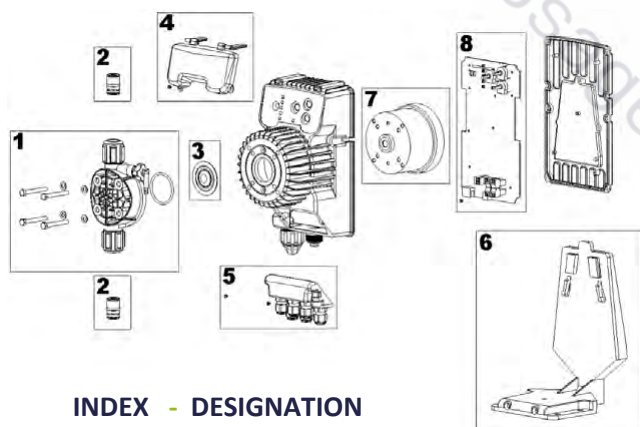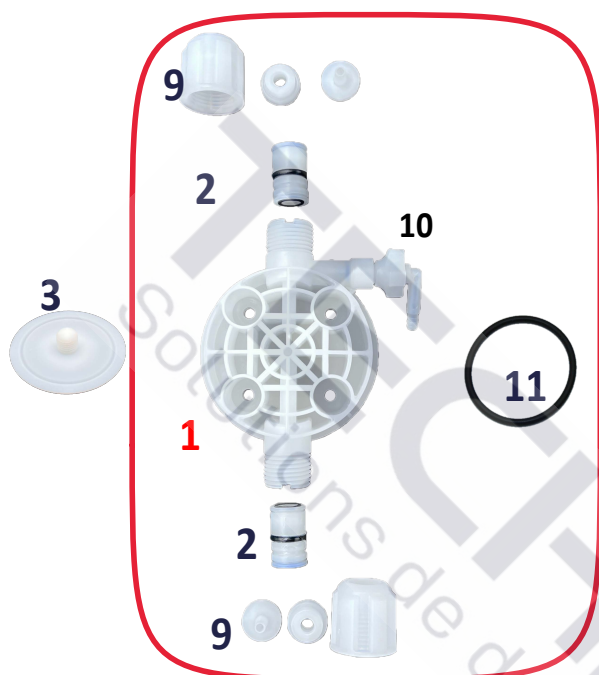

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106493 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070132 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106986 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - NEANT
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107044 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106534 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106501 - KIT ECROU 3/4" (montage sur corps) PVC OU PE 8x12
- 9' - EM99106081 - KIT ECROU 1/2" (montage sur accessoires 1/2") PVC OU PE 8x12
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99107166 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107166 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107127 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER TPG





REEMPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

TEKNA TPG 803 - PVDF / CERAMIQUE / FKM-B

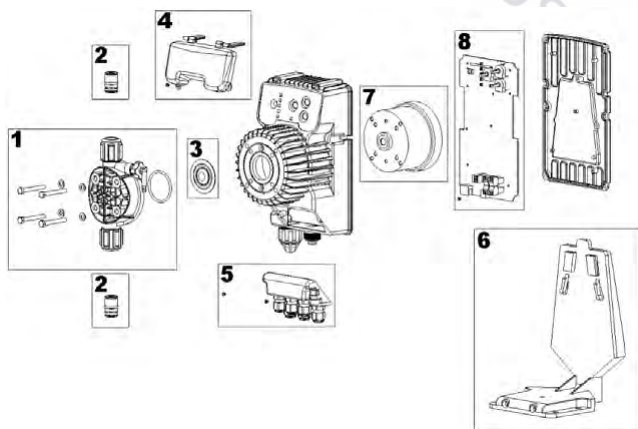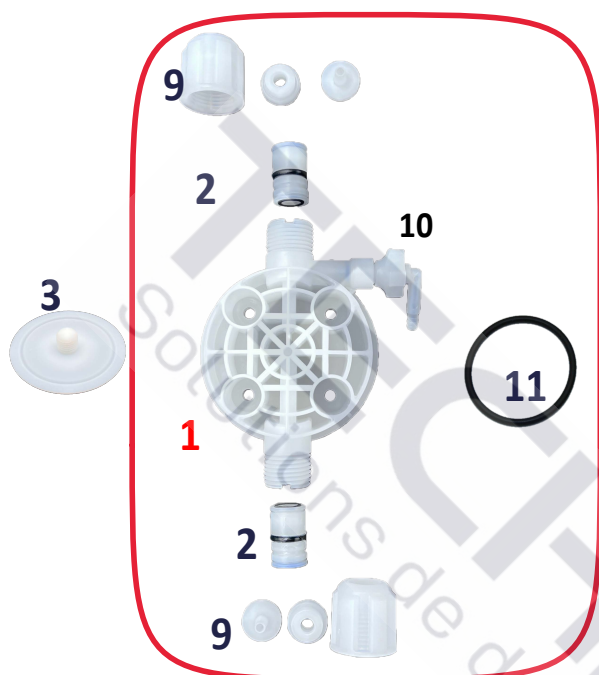



REEMPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106491 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070106 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106986 - MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - NEANT
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107044 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99106534 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106501- KIT ECROU 3/4" (montage sur corps) PVC OU PE 8x12
- 9' - EM99106081 - KIT ECROU 1/2" (montage sur accessoires 1/2") PVC OU PE 8x12
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99107165 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107115 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107123 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106715 - CLAVIER TPG