



TEKNA TPR 603 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

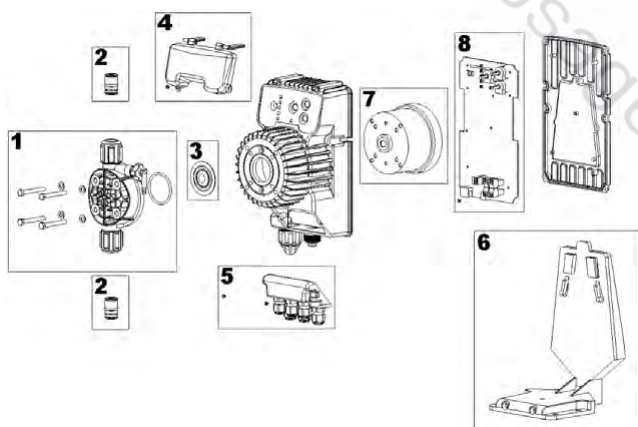

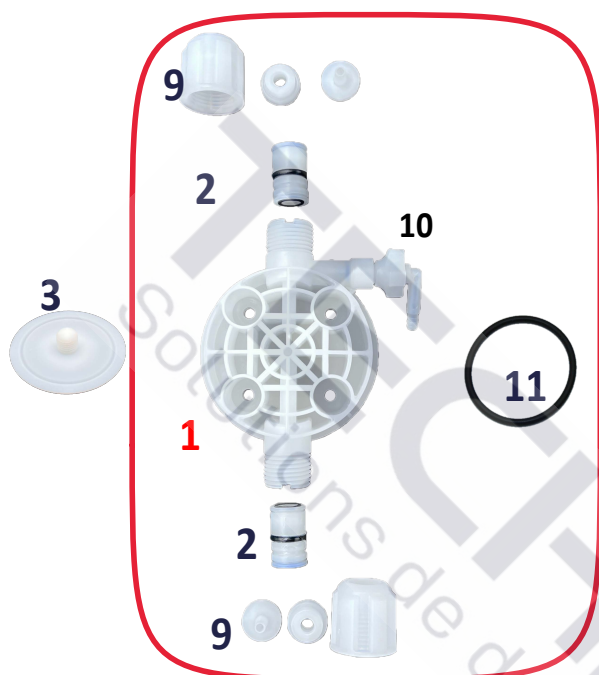

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures



PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106492 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975- MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106498 - BORNIER CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107046 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99107035 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107165 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107126 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106714 - CLAVIER TPR

TEKNA TPR 603 - PVDF / CERAMIQUE / FKM-B

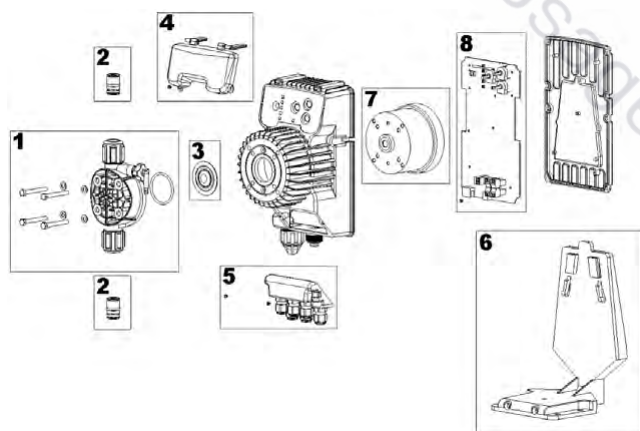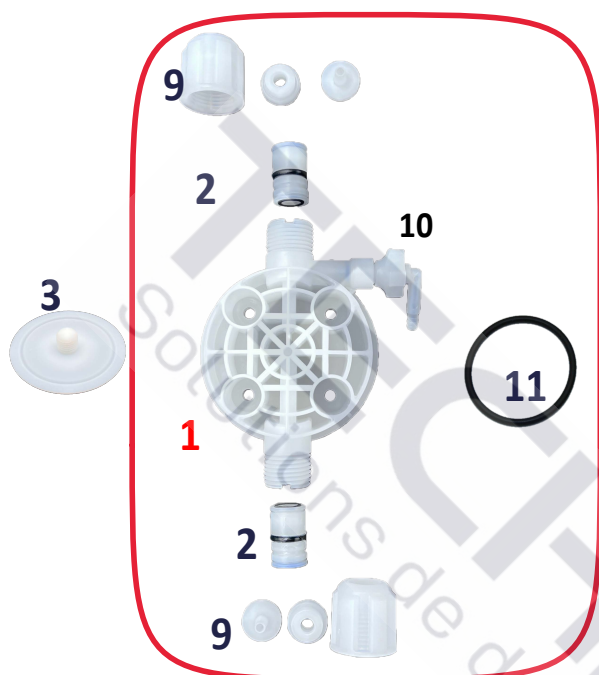

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106490 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070105 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975- MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106498 - BORNIER CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107046 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99107035 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106746 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107163 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107122 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106714 - CLAVIER TPR



REEMPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

TEKNA TPR 800 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM

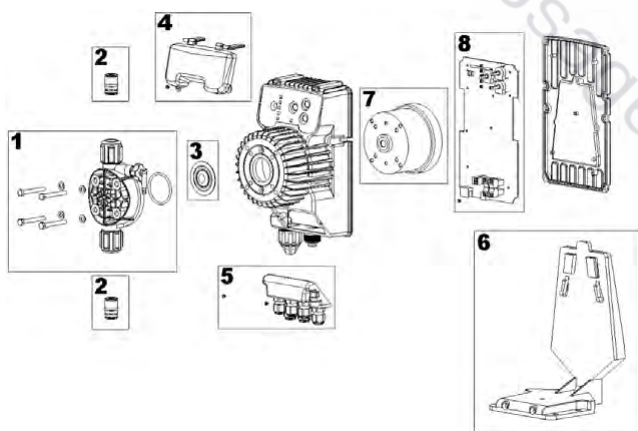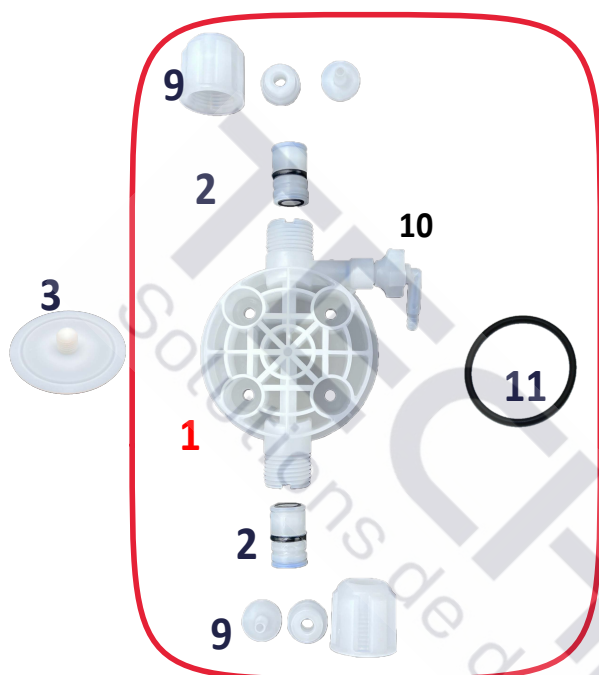

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106492 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975- MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106498 - BORNIER CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107045 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99107036 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107165 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107126 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106714 - CLAVIER TPR

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS



- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection



TEKNA TPR 800 - PVDF / CERAMIQUE / FKM-B

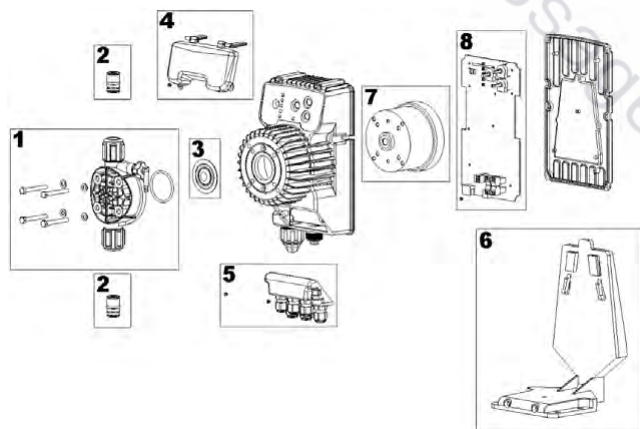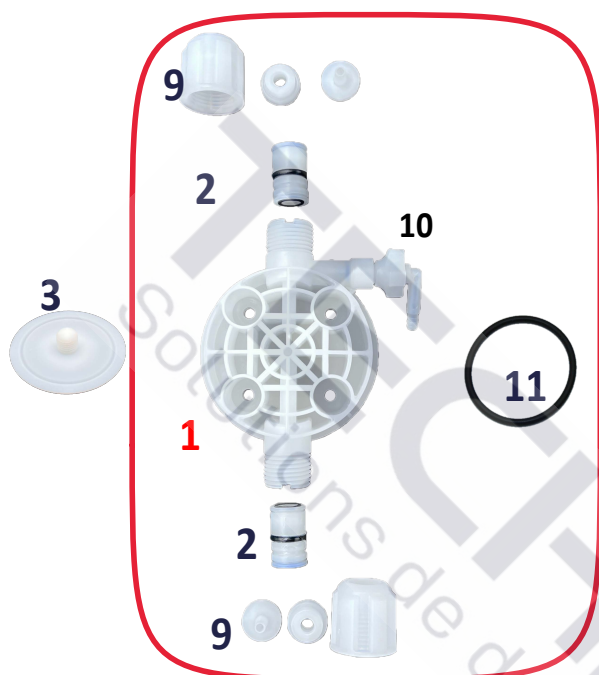

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99106490 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070105 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975- MEMBRANE
- 4 - EM99106496 - COUVERCLE PANNEAU TRANSPARENT
- 5 - EM99106498 - BORNIER CABLAGE
- 6 - EM99106353 - EQUERRE DE FIXATION
- 7 - EM99107045 - ELECTROAIMANT
- 8 - EM99107036 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 9 - EM99106500 - KIT ECROU ASPIRATION / REFOULEMENT POUR PVC OU PE 4X6
- 10 - EM99106692 - VIS DE PURGE
- 11 - EM99106746 - JOINT MEMBRANE
- / - 9900107163 - CLAPET D'INJECTION
- / - 9900107122 - CREPINE D'ASPIRATION
- / - EM99106714 - CLAVIER TPR

REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection